




-A1
Kopplingsbox

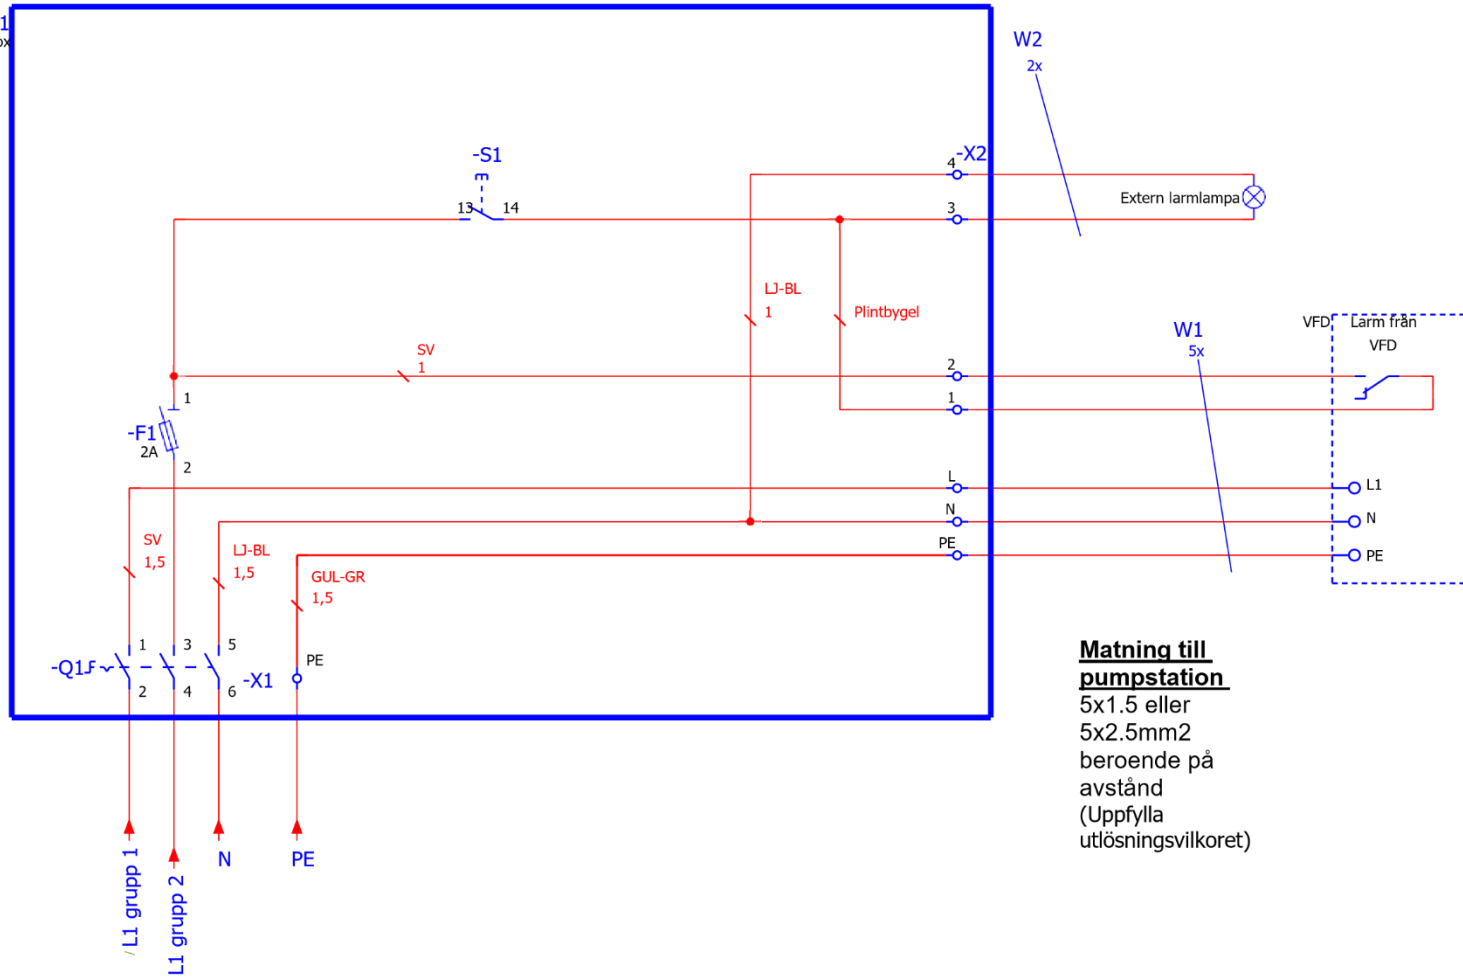


Matning till pumpstation
5x1.5 eller 5x2.5mm²
beroende på avstånd
(Uppfylla utlösningsvilkoret)

Matning 4-ledarsystem (L1, N, GND, L2)

- Säkring L1 10A
- Säkring L2 6A

Använd automatsäkring med C-karakteristik

Ingen jordfelsbrytare!

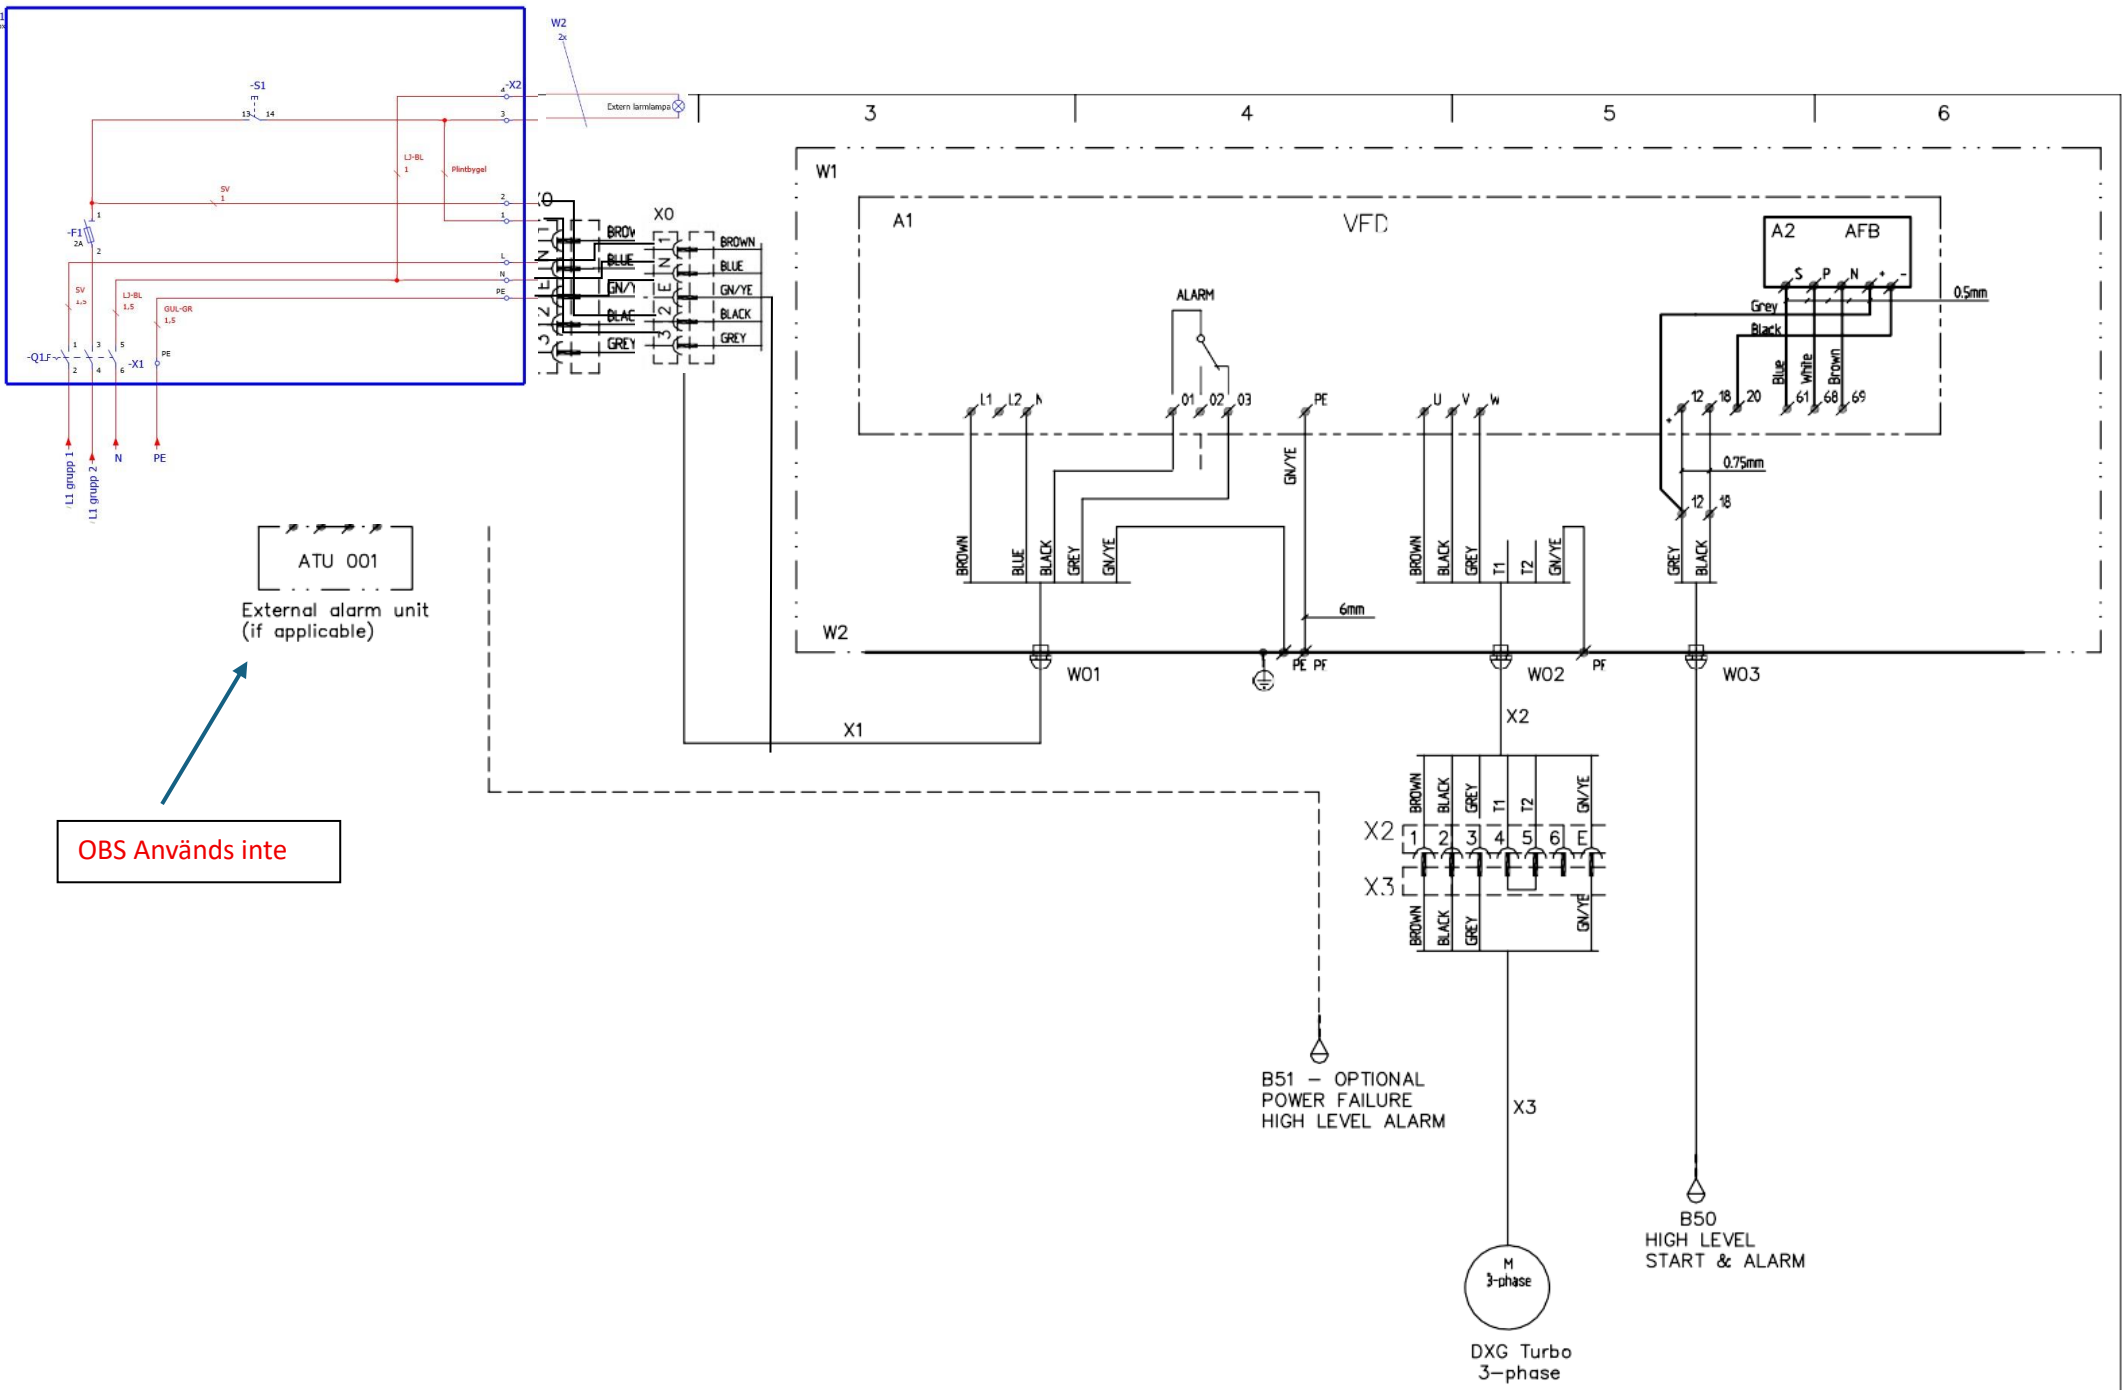

ATU 001
External alarm unit
(if applicable)

OBS Används inte

B51 - OPTIONAL
POWER FAILURE
HIGH LEVEL ALARM

B50
HIGH LEVEL
START & ALARM



DXG Turbo
3-phase